

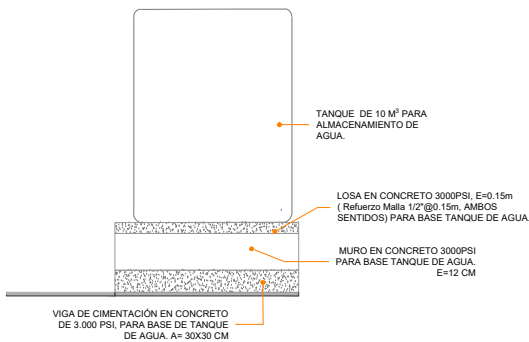


BASE TANQUE 10M3

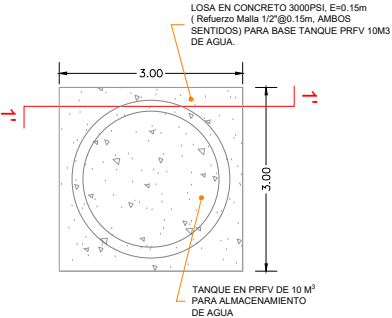

CORTE LONGITUDINAL 1-1 DEL ESQUEMA GRAL.

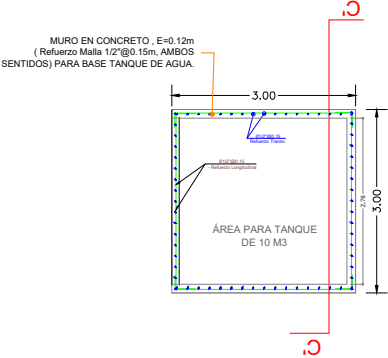

CUADRO DE ESPECIFICACIONES VIGA		
DESCRIPCION	Viga Cimentación S=0.30x0.30m	Viga Confinada S=0.15x0.20m
SECCIÓN		
ESQUEMA DE ACERO		
ACERO LONGITUDINAL (AREA DE ACERO COLCADO)	4B17/2" (7.62 cm²)	4B17/2" (5.08 cm²)
ESTRIBOS	Use 11 #3/8" Primer y último 0.50 5B8/10 Extremos Trans central 0.15 C/E	Use 11 #3/8" Primer y último 0.50 5B8/10 Extremos Trans central 0.15 C/E
ESPECIFICACIONES ACERO TRANSVERSAL	5B8/8" por Viga Cimen. Longitud=0.90m	5B8/8" por Viga Conf. Longitud=0.57m
ESPECIFICACIONES ACERO LONGITUDINAL	5B17/2" por Viga Cimen. Longitud= Viga 2 gancho a 90°e 0.20m	4B17/2" por Viga Conf. Longitud= Viga 2 gancho a 90°e 0.20m



PLANTA ESTRUCTURAL MUROS BASE SOPORTE DE TANQUE 10M3

ESC.1:50


NIVEL+0.00

PLANTA ESQUEMÁTICA DE TANQUE 10M3 AGUA


NIVEL+0.60

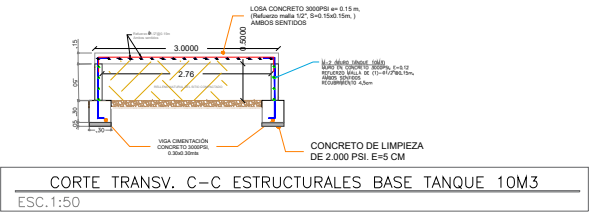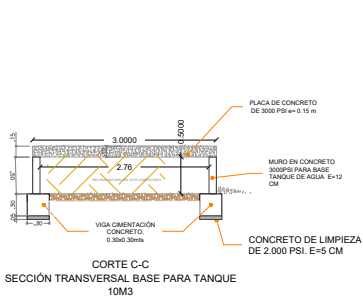

BASE TANQUE 5M3

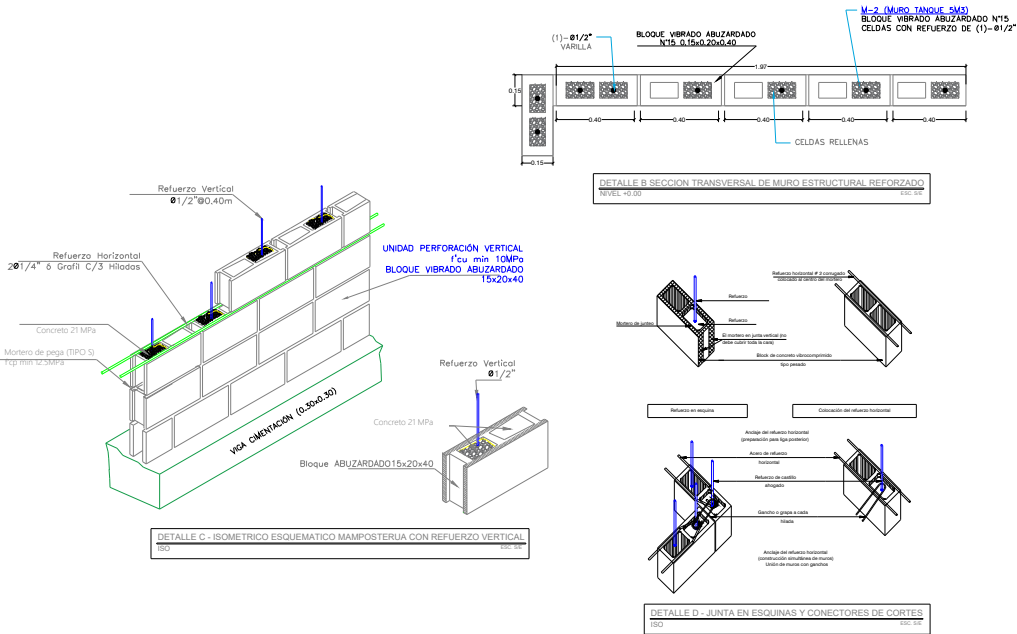

DESCRIPCION	Viga Chorrochota 5x5,30x50,30m	Viga Carlincho 5x5,5x50,20m
SECCION		
ESQUEMA DE ACERO	—	—
ACEROS (NORMAS DE ACERO COLOMBIANAS)	—	—
ESTRUCTURA	—	—
ESPECIFICACIONES ACERO TRANSVERSAL	—	—
ESPECIFICACIONES ACERO LONGITUDINAL	—	—



PLANTA DE CIMENTACIÓN MUROS TANQUE PRFV 5000LTS AGUA	
ESC.1:50	NIVEL -0.30

